

環境庁殿

試 験 報 告 書

アセトニトリルのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する延長毒性試験－21日間

(試験番号：5B473G)

1996年 3月29日作成

株式会社三菱化学安全科学研究所

陳 述 書

株式会社三菱化学安全科学研究所
横浜研究所

試験委託者： 環境庁

表題： アセトニトリルのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する
延長毒性試験－21日間

試験番号： 5B473G

本試験は環境庁のGLP規則に従って実施したものである。

1996年 3月29日

運営管理者

信頼性保証証明

株式会社三菱化学安全科学研究所
横浜研究所

試験委託者： 環境庁

表題： アセトニトリルのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する
延長毒性試験 - 21日間

試験番号： 5B473G


本試験は試験計画書および標準操作手順書に従って実施され、本報告書には試験に使用した方法、手順が正確に記載されており、試験結果は生データを正確に反映していることを下記の通り確認した。

記


	実施日	運営管理者および 試験責任者への報告日
試験実施状況査察	1996年 2月14日	1996年 2月14日
	1996年 3月 6日	1996年 3月 6日
試験報告書監査	1996年 3月29日	1996年 3月29日

1996年 3月29日

信頼性保証担当者 :













試験実施概要

1. 表題： アセトニトリルのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する
延長毒性試験－21日間
2. 試験目的： アセトニトリルについて、ヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する延長毒性試験－21日間を行いヒメダカに対する致死、その他の観察される影響の閾値および最大無作用濃度 (NOEC) を求める。
3. 適用ガイドライン：本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 204 「魚類延長毒性試験－14日間」 (1984年) に準拠して実施した。
4. 適用GLP：本試験は環境庁のGLP規則に準拠した。
5. 試験委託者
名称： 環境庁
住所： 〒100 東京都千代田区霞ヶ関一丁目2-2
委託担当者： 環境庁企画調整局環境保健部環境安全課保健専門官 
6. 試験受託者：
名称： 株式会社三菱化学安全科学研究所
所在地： 〒105 東京都港区芝二丁目1-30
7. 試験施設：
名称： 株式会社三菱化学安全科学研究所 横浜研究所
所在地： 〒227 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

目 次

	頁
要 旨 -----	7
1 被験物質 -----	9
1.1 名称, 構造式および物理化学的性状 -----	9
1.2 供試試料 -----	9
1.3 被験物質の確認および保管条件下での安定性 -----	10
2 供試生物 -----	11
3 試験方法 -----	11
3.1 試験条件 -----	11
3.2 希釈水 -----	12
3.3 試験装置, 試験容器および恒温槽等 -----	12
3.4 試験濃度の設定 -----	12
3.5 試験液の調製 -----	12
3.6 試験液の分析 -----	13
3.7 試験操作 -----	13
4 結果の算出 -----	14
4.1 最小致死濃度, 最小作用濃度, 最大無作用濃度 -----	14
4.2 半数致死濃度 (LC50) の算出 -----	14
5 結果および考察 -----	15
5.1 試験成績の信頼性に影響を及ぼしたと思われる環境要因 -----	15
5.2 試験液中の被験物質濃度 -----	15
5.3 半数致死濃度 (LC50) -----	15
5.4 毒性症状および摂餌状況 -----	15
5.5 供試魚の体重および体長 -----	16
5.6 最小致死濃度, 最小作用濃度 -----	16
5.7 最大無作用濃度 -----	16
5.8 試験液の水温, 溶存酸素濃度および pH -----	16
Table 1~9 -----	17~27
Figure 1 -----	28
付属資料-1 希釈水の水質 -----	29~30
付属資料-2 試験液の分析方法 -----	31~40

要 旨

試験委託者

環境庁

表 題

アセトニトリルのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する延長毒性試験－21日間

試験番号

5B473G

試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 204 「魚類延長毒性試験－14日間」(1984年) に準拠して実施した。

- 1) 被験物質： アセトニトリル
- 2) 暴露方式： 流水式 (定量ポンプを用いる連続希釈装置を使用)
- 3) 供試生物： ヒメダカ (*Oryzias latipes*)
- 4) 暴露期間： 21日間
- 5) 試験濃度 (設定値)： 対照区, 29, 53および102 mg/L (公比：1.8)
(助剤は使用しなかった)
- 6) 試験液量： 35L/日 (24.45mL/min, 5.0L容ガラスビーカー使用)
- 7) 連数： 1 容器/濃度区
- 8) 供試生物数： 20尾/濃度区
- 9) 照明： 16時間明/8時間暗
- 10) 試験温度： 24±1℃
- 11) 試験液の分析： GC法

結 果

- 1) 試験液中の被験物質濃度：測定濃度の設定濃度に対する割合はすべての濃度区において±20%以内であった。したがって、結果の算出は設定濃度に基づいて行った。
- 2) 7日間の半数致死濃度 (LC50)： >102mg/L
- 3) 14日間の半数致死濃度 (LC50)： >102mg/L
- 4) 21日間の半数致死濃度 (LC50)： >102mg/L
- 5) 21日間の最小致死濃度： >102mg/L
- 6) 21日間の最小作用濃度： >102mg/L

7) 21日間の最大無作用濃度 (NOEC) : >102mg/L

1 被験物質

1.1 名称, 構造式および物理化学的性状

名称: アセトニトリル
構造式:
CH₃CN
分子式: C₂H₃N
分子量*1: 41.05
log Pow*2: -0.34
水への溶解度*2: 可溶
蒸気圧*2: 88.81 mmHg (25 °C)
比重*1: 0.783
融点*2: -45 °C
沸点*2: 81.6 °C (760mmHg)

*1: 供給者提供資料

*2: 昭和63年度環境庁委託「化学物質要覧作成調査(1)」, 日本環境協会
(平成元年)

1.2 供試試料

純度*1: 100.0 % (GC)
水分*1: 0.01 %
不揮発物*1: 0.01 %以下
ロット番号*1: ESH3487
供給者: XXXXXXXXXX
供給量*1: 500 mL
入手日: 1995年10月9日
外観*1: 無色澄明液体
水溶状*1: 澄明

*1: 供給者提供資料

1.3 被験物質の確認および保管条件下での安定性

被験物質は当研究所の冷蔵庫に保管した。

入手した被験物質について赤外吸収スペクトルを測定し、被験物質の構造と矛盾が認められないことを確認した。試験終了時にも同様にスペクトルを測定し、試験開始前に測定したスペクトルと比較した。その結果、スペクトルに変化は無かったことより被験物質は保管中安定であったと判断された。

2 供試生物

- 1) 一般名： ヒメダカ
- 2) 学名： *Oryzias latipes*
- 3) 被鱗体長： 2.2 cm (2.0~2.3cm), n=10
- 4) 体重： 0.16 g (0.11~0.23g), n=10
- 5) 供給源： 新倉養魚場 (神奈川県伊勢原市下谷1217)
- 6) 入手日： 1995年10月25日

馴化

試験条件と同条件 (水質, 温度等) で54日間, 飼育馴化した。餌は市販のテトラミン[®]を与えた。暴露開始の24時間前からは給餌しなかった。試験には肉眼的に健康で正常な個体を使用した。暴露開始前7日間の死亡率は5%以下であった。また, 基準物質 (硫酸銅 (II) 五水和物, 試薬特級) による96時間の半数致死濃度 (LC50) は0.88mg/Lであった。この供試魚は暴露開始の54日前に疾病予防処置としてエルパージュ[®]により薬浴を行った。薬浴は流水条件下で行い有効濃度に暴露された時間は約4時間であった。

エルパージュ[®]: 有効成分, ニルスチレン酸ナトリウム 上野製薬株

3 試験方法

3.1 試験条件

- 1) 暴露方式： 流水式 (定量ポンプを用いる連続希釈装置を使用)
- 2) 暴露期間： 21日間
- 3) 試験液量： 35L/日 (24.45mL/min, 5.0L容ガラスビーカー使用)
- 4) 連数： 1容器/濃度区
- 5) 供試生物数： 20尾/濃度区
- 6) エアレーション： 無し
- 7) 試験温度： 24±1℃
- 8) 照明： 16時間明/8時間暗
- 9) 給餌： 市販のテトラミンを毎日魚体重の2%与えた

3.2 希釈水

脱塩素水（横浜市水道水を活性炭処理し、残留塩素等を除去した後、充分通気したもの）を使用した。希釈水の硬度は50mg/L（CaCO₃換算）、pHは7.9であった。

[付属資料-1]

3.3 試験装置、試験容器および恒温槽等

流水式試験装置： 流水式試験装置は試験水槽（5.0L容ガラスビーカー、180 mm φ × 270 mm）に約12 cmの排水用のガラスサイホンを取り付け24℃の恒温水槽に設置した。これに下記に示した定量ポンプにより希釈水を24.4 ml/min、ストック溶液を0.05 ml/minの流速で供給した。合計流量は24.45 ml/minとなり試験水槽の換水率は約7回/日となった。

1) 希釈水ポンプ

モーター（駆動部）： Cole-Parmer製 MASTERFLEX[®] 7543-30

ポンプヘッド： Cole-Parmer Inst. Co. MASTERFLEX[®] 7016-20

チューブ： Cole-Parmer Inst. Co. MASTERFLEX[®] Silicone 6400-16

2) ストック溶液ポンプ

日本精密科学製 ミニカルポンプ SP-D-2501(S)

3) 試験容器： 5.0L 容ガラスビーカー

4) 恒温槽： 塩ビ製水槽（恒温装置、タイテック製 クールニットCL-80F型）

5) 水温計： 横河電機製 2455 02

6) pH計： 東亜電波製 HM-40V

7) 溶存酸素計： 電気化学計器 DOL-10

3.4 試験濃度の設定

急性毒性試験の結果をもとに濃度範囲を決定した。96時間-LC50は>100 mg/Lであったことより、29, 53および102mg/L（公比：1.8）の3濃度区を設定した。

3.5 試験液の調製

被験物質の下記に示した量を採取し純水で1000mLに定容としストック溶液とした。対照区のストック溶液は純水を使用した。

試験濃度 mg/L	添加量 g	定容量 ml	ストック溶液濃度 mg/L
対照区	0	1000	0
29	14.0	1000	14000
53	26.0	1000	26000
102	50.0	1000	50000

3.6 試験液の分析

試験開始時および24時間後に各試験水槽より試験液約2.0mLを測定容器に採取しGCで分析した。試験液の分析に際しては、試料測定毎に標準溶液の測定を行い、そのピーク面積比から定量した。詳細は付属資料-2に示した。

3.7 試験操作

暴露開始時に供試魚と同水槽で馴養した魚10尾の重量および被鱗体長を測定し、被鱗体長で 2.0 ± 0.5 cmであることを確認した。各試験水槽の試験液の水温、溶存酸素濃度、pHを測定後、試験水槽中に供試魚を1濃度区当り20尾投入した。

暴露開始後、最低週2回各試験水槽の試験液の水温、溶存酸素濃度、pHを測定した。

暴露期間中、餌は一日当たり個体重量の約2%を与えた。死亡により個体数が減少した場合は、その分給餌量を減らした。

暴露開始後、最低週3回死亡個体*数を記録した。死亡個体を発見した場合水質の悪化が起こらないよう速やかに取り除き重量および被鱗体長を測定し記録した。また、最低週3回、観察された毒性の徴候或いは異常（例：外部刺激への反応異常、平衡感覚喪失、遊泳異常、呼吸機能の異常、体色変化、背曲がり、出血等）および摂餌状況を記録した。暴露終了時には全ての生存魚の重量および被鱗体長を測定記録した。

*：ステンレス製ピンセットの先で尾部に軽く触れ反応がない個体を死亡とみなした

4 結果の算出

4.1 最小致死濃度，最小作用濃度，最大無作用濃度

死亡個体が観察された試験区の最も低い濃度を最小致死濃度とした。

試験魚に致死以外の作用が観察された試験区の最も低い濃度を最小作用濃度とした。

致死やその他の作用が統計的に有意な差が認められない最高試験濃度区を最大無作用濃度 (NOEC) とした。

4.2 半数致死濃度 (LC50) の算出

試験期間中，すべての濃度区で死亡個体は観察されなかったことより半数致死濃度 (LC50) は算出できなかった。

5 結果および考察

5.1 試験成績の信頼性に影響を及ぼしたと思われる環境要因

該当する事象は無かった。

5.2 試験液中の被験物質濃度

試験開始時、7日後、14日後および21日後に試験液中の被験物質濃度を測定した。試験開始時の濃度は28～98mg/L（設定値29～102mg/L）であり、試験期間中の平均値は28～96mg/Lであった。測定濃度の設定濃度に対する割合はすべての濃度区で±20%以内であった。したがって、結果の算出は設定濃度に基づいて行った。

[Table 1(p.17), 付属資料-2]

5.3 半数致死濃度 (LC50)

試験期間中、すべての濃度区で死亡個体は観察されなかった。したがって、7日、14日および21日の半数致死濃度 (LC50) はすべて>102mg/Lであった。

[Table 2～3(p.18～19), Figure 1(p.28)]

5.4 毒性症状および摂餌状況

すべての濃度区で異常な症状は観察されなかった。対照区では異常な症状は観察されなかった。

また、すべての濃度区で摂餌量の低下は認められなかった。

[Table 4(p.20)]

5.5 供試魚の体重および体長

体重および体長はすべての濃度区で対照区と比較して有意な差は認められなかった。(α=0.05, 統計的方法: Dunnettの多重比較, 両側検定)

[Table 5~6(p. 21~24)]

5.6 最小致死濃度, 最小作用濃度

最小致死濃度は>102mg/Lであった。

最小作用濃度は>102mg/Lであった。

[Table 2(p.18), Table 4(p.20)]

5.7 最大無作用濃度

致死, 毒性症状, 摂餌状況の異常, 体重および体長に有意差の認められない最も高い濃度区は102mg/Lであった。したがって, 最大無作用濃度(NOEC)は>102mg/Lと判断された。

[Table 2~6(p.17~24)]

5.8 試験液の水温, 溶存酸素濃度およびpH

試験期間中の水温はすべての濃度区で24±1℃であった。溶存酸素濃度は5.5~8.2 mg/Lであり, すべての濃度区で飽和溶存酸素濃度の60%以上であった。pHは7.4~7.9であった。

(24.0℃の飽和溶存酸素濃度: 8.25mg/L)

[Table 7~9(p.25~27)]

以上

Table 1. Measured Concentrations of the Test Substance During a 21-Day Exposure

Nominal Concentration mg/L	Measured Concentration, mg/L (Percent of Nominal)				Mean Measured Concentration mg/L
	0 Day	7 Day	14 Day	21 Day	
Control	<9	<9	<9	<9	----
29	28 (96)	28 (97)	27 (94)	27 (94)	28 (96)
53	49 (93)	57 (108)	53 (101)	51 (96)	53 (99)
102	98 (96)	95 (93)	102 (100)	90 (88)	96 (94)

Table 2. Mortality of Orange killifish (Oryzias latipes) Exposed to the Test Substance

Nominal Concentration mg/L	Cumulative Number of Dead (Percent Mortality)																			
	2 days		5 days		7 days		9 days		12 days		14 days		16 days		19 days		21 days			
Control	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
29	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
53	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
102	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

Table 3. Calculated LC50 Values

Exposure Period (Days)	LC50 (mg/L)	95-Percent Confidence Limits (mg/L)	Statistical Method
7	>102	-- ~ --	--
14	>102	-- ~ --	--
21	>102	-- ~ --	--

Table 4. Symptoms of Toxicity Observed in Orange killifish (Oryzias latipes)

Nominal Concentration mg/L	Symptoms								
	2 Days	5 Days	7 Days	9 Days	12 Days	14 Days	16 Days	19 Days	21 Days
Control	N	N	N	N	N	N	N	N	N
29	N	N	N	N	N	N	N	N	N
53	N	N	N	N	N	N	N	N	N
102	N	N	N	N	N	N	N	N	N

N : No toxicological symptom was observed

Table 5. Fish Weight (g)

Nominal Concentration (mg/L)			
Cont.	29	53	102
No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
0.14	0.16	0.14	0.20
0.16	0.15	0.12	0.20
0.17	0.11	0.20	0.17
0.15	0.17	0.16	0.23
0.17	0.24	0.15	0.18
0.14	0.19	0.18	0.21
0.19	0.11	0.21	0.13
0.22	0.21	0.16	0.24
0.17	0.17	0.13	0.16
0.23	0.11	0.27	0.19
0.17	0.15	0.21	0.23
0.09	0.16	0.21	0.13
0.14	0.13	0.19	0.25
0.12	0.17	0.17	0.19
0.18	0.16	0.16	0.18
0.17	0.13	0.16	0.25
0.12	0.17	0.22	0.13
0.19	0.23	0.15	0.15
0.14	0.15	0.12	0.17
0.16	0.14	0.14	0.18

Basic statistic

File : 5B473-W.DAT

No.	1	2	3	4
N	20	20	20	20
Mean	0.161	0.1605	0.1725	0.1885
Variance	0.0011	0.00132	0.00148	0.00147
S. D.	0.03323	0.03634	0.03851	0.03829
S. E.	0.00743	0.00813	0.00861	0.00856

Table 5. Fish Weight (g) (Continued)

Dunnett multiple comparison procedure 2-side

*:5% **:1% Significant Level

Comparison	Differ. mean	Dunnett Critical val.
1 vs 2	0.0005	0.027788
1 vs 3	0.0115	0.027788
1 vs 4	0.0275	0.027788

Table 6. Fish Length (cm)

Nominal Concentration (mg/L)				
Cont.	29		102	
No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	
2.0	2.1	2.2	2.3	
2.1	2.2	1.9	2.3	
2.2	2.1	2.5	2.2	
2.1	2.3	2.1	2.5	
2.3	2.4	2.0	2.2	
2.2	2.3	2.2	2.3	
2.2	1.9	2.4	2.1	
2.4	2.3	2.1	2.4	
2.2	2.2	2.0	2.2	
2.5	2.0	2.4	2.2	
2.3	2.0	2.3	2.3	
1.9	2.0	2.3	2.1	
2.3	2.1	2.2	2.4	
2.2	2.1	2.2	2.1	
2.3	2.2	2.2	2.3	
2.1	2.1	2.0	2.5	
1.9	2.4	2.3	2.3	
2.2	2.4	2.2	2.1	
2.0	2.2	2.1	2.1	
2.1	2.0	2.2	2.2	

Basic statistic

File : 5B473-L.DAT

No.	1	2	3	4
N	20	20	20	20
Mean	2.175	2.165	2.19	2.255
Variance	0.02408	0.02239	0.02305	0.01629
S. D.	0.15517	0.14965	0.15183	0.12763
S. E.	0.0347	0.03346	0.03395	0.02854

Table 6. Fish Length (cm) (Continued)

Dunnnett multiple comparison procedure 2-side

*:5% **:1% Significant Level

Comparison	Differ. mean	Dunnnett Critical val.
1 vs 2	0.01	0.111043
1 vs 3	0.015	0.111043
1 vs 4	0.08	0.111043

Table 7. Temperature Values

Nominal Concentration mg/L	Temperature, °C									
	0 Day	2 Days	5 Days	7 Days	9 Days	12 Days	14 Days	16 Days	19 Days	21 Days
Control	23.8	23.9	23.7	23.8	23.8	23.8	23.9	23.8	23.8	23.8
29	23.8	23.9	23.7	23.8	23.8	23.8	23.9	23.8	23.8	23.8
53	23.8	23.9	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9	23.8	23.8	23.8
102	23.8	24.0	23.7	23.8	24.0	24.0	23.9	23.8	23.9	23.8


Table 8. Dissolved Oxygen Concentrations

Nominal Concentration mg/L	Dissolved Oxygen Concentration mg-O ₂ /L									
	0 Day	2 Days	5 Days	7 Days	9 Days	12 Days	14 Days	16 Days	19 Days	21 Days
Control	8.2	7.4	7.8	7.5	7.3	7.7	7.1	7.7	7.3	7.7
29	8.2	7.4	7.3	7.0	5.8	5.8	6.5	6.6	6.0	5.8
53	8.2	7.2	7.3	7.0	5.9	6.2	6.8	7.2	5.8	5.8
102	8.1	7.2	7.3	7.0	5.6	6.0	6.7	6.8	6.4	5.5

Table 9. pH Values

Nominal Concentration mg/L	pH									
	0 Day	2 Days	5 Days	7 Days	9 Days	12 Days	14 Days	16 Days	19 Days	21 Days
Control	7.9	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
29	7.8	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
53	7.9	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
102	7.9	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5

Figure 1 Concentration-Response Curve

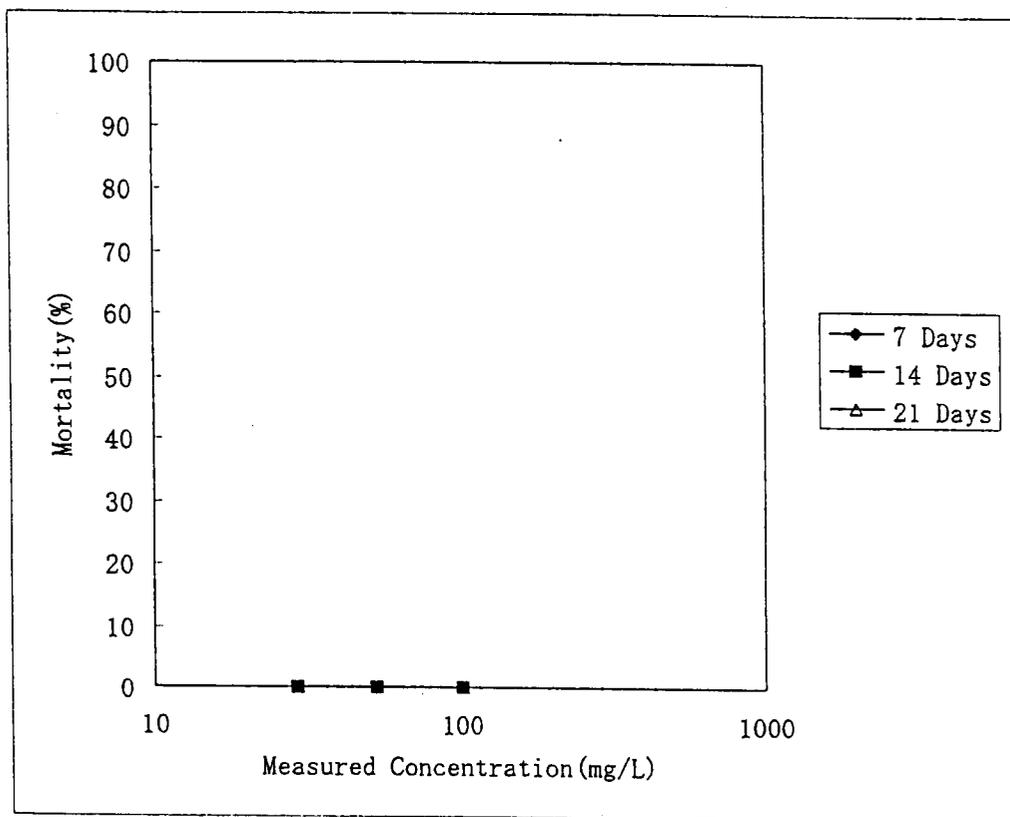

付属資料一 1

希积水の水質

Water Quality of Dilution Water

Parameter	Concentration
COD	<1 mg/L
Total phosphorus	<0.01 mg/L
pH	7.9 (22°C)
Coliform group bacteria	N. D.
Mercury	<0.0001 mg/L
Copper	<0.001 mg/L
Cadmium	<0.001 mg/L
Zinc	0.02 mg/L
Lead	<0.01 mg/L
Aluminium	0.05 mg/L
Nickel	<0.01 mg/L
Chromium	<0.01 mg/L
Manganese	<0.1 mg/L
Tin	<0.1 mg/L
Iron	<0.1 mg/L
Cyanide	<0.001 mg/L
Free chlorine	0.01 mg/L
Bromide ion	<0.1 mg/L
Fluoride	<0.1 mg/L
Sulfide ion	<0.03 mg/L
Ammonium ion	<0.1 mg/L
Arsenic	<0.01 mg/L
Selenium	<0.01 mg/L
Evaporation residue	110 mg/L
Electric conductivity	140 μ S/cm
Total hardness (as CaCO ₃)	50 mg/L
Alkalinity	40 mg/L
Sodium	6.6 mg/L
Potassium	1.2 mg/L
Calcium	7.8 mg/L
Magnesium	3.6 mg/L

measured date: November 24, 1995

付属資料－ 2

試験液の分析方法

試験液の分析方法

1 試験液の分析方法

(1) 各試験容器より試験液約2.0mLを測定容器に採取

↓

(2) GCで測定

2 ガスクロマトグラフィー (GC) 測定条件

(装置)

ガスクロマトグラフ： HEWLETT PACKARD HP 5890 SERIES II
オートサンプラ： HEWLETT PACKARD 7673
検出器： FID (Flame Ionization Detector)
データ処理装置： HEWLETT PACKARD GC-AED-MS ChemStation

(条件)

カラム：HP FFAP 25m×0.20mm×0.33 μm
キャリアーガス：ヘリウム1.0mL/min
オープン温度： 50°C(2.0min) → 10°C/min → 110°C(0min)
注入口温度： 150°C
検出器温度： 220°C
注入方法： Split Split Ratio：30/1
注入量：1.0 μL

3 検量線

被験物質の1000mg/L水溶液を調製し、順次、水で希釈し0, 50, 100, 200, 500, 1000mg/Lの標準溶液を調製した。この標準溶液を、GCに注入しピーク面積を測定した。横軸に濃度を(mg/L)、縦軸にピーク面積(count)をとり、検量線を作成した。検量線はほぼ原点を通る直線となり、最小二乗法による直線回帰式の相関係数は0.99996と良好であった。

4 定量限界

最小検出ピーク面積を20countに設定し、これに相当する試験液中の被験物質濃度9mg/Lを定量限界とした。

5 添加回収試験

試験液の分析は、「1 試験液の分析方法」に示したように試験液を直接GCで分析する操作だけであるので添加回収試験の必要は無かった。したがって、回収率の補正は行っていない。

Figure A-2-1 Calibration Curve of the Test Substance by GC Analysis

No.	Concentration (mg/L)	Peak Area (count)
1	0	0.00
2	50.0	120.81
3	100.0	240.45
3	200.0	482.79
4	500.0	1200.70
5	1000.0	2357.60

$$Y = 6.275 + 2.359 X$$

$$r = 0.99996$$


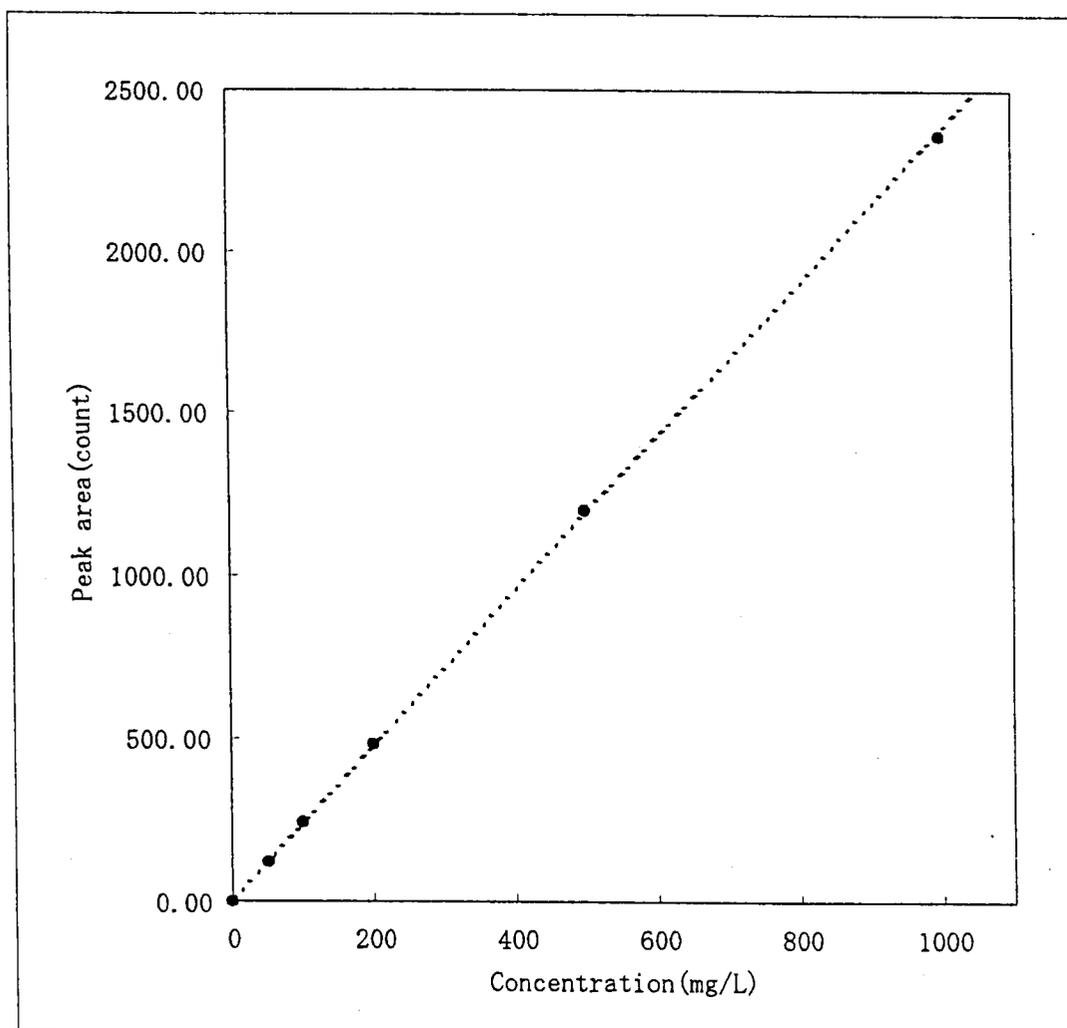


Figure A-2-2 Representative chromatograms


(1) Standard 50mg/L

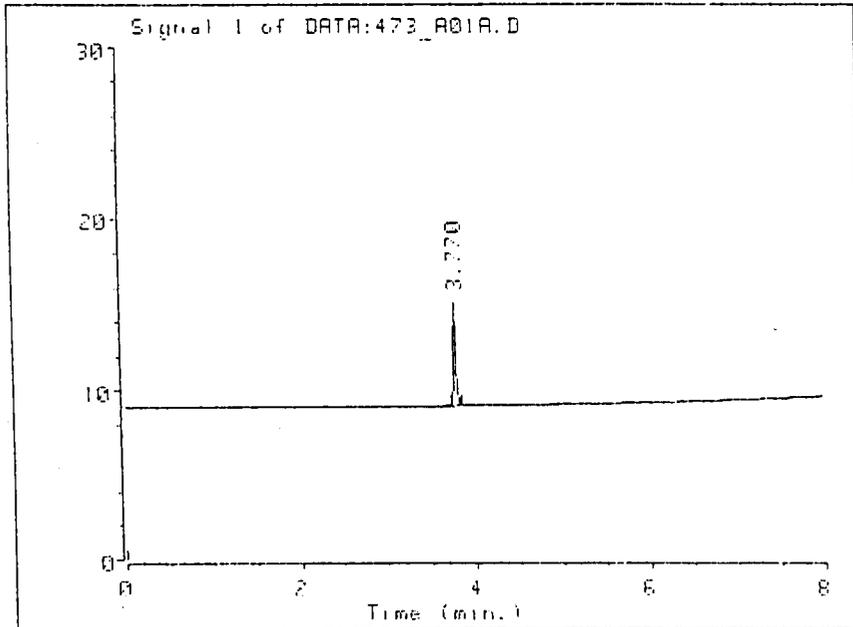

Signal 1 of DATA:473_A01A.D
DATA:473_A01A.D

PK	RT	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.770	BB	0.031	120.53	3.727	3.847	0.7092	5.08

(2) Control ; Day 0

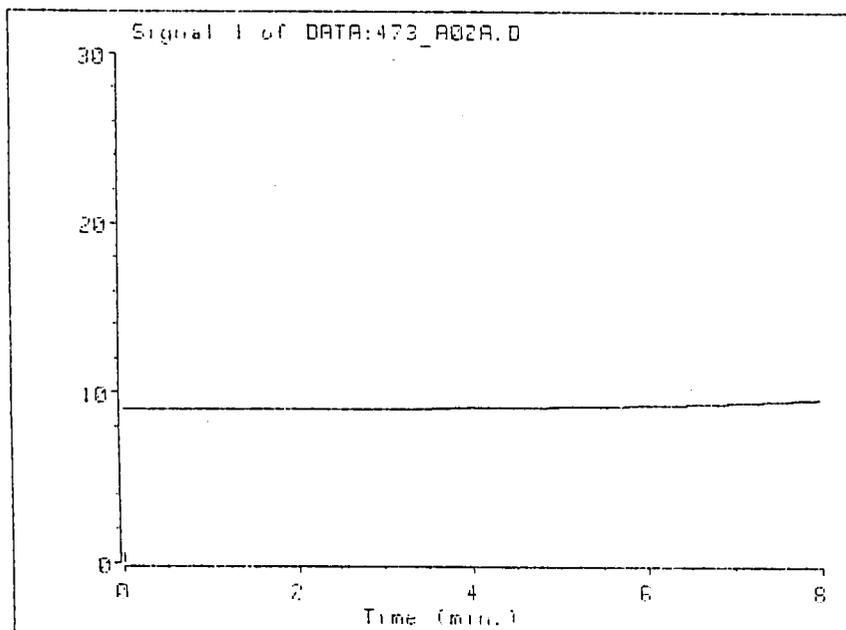


Signal 1 of DATA:473_A02A.D
DATA:473_A02A.D

No peaks detected

Figure A-2-2 Continued


(3) 29mg/L nominal; Day 0

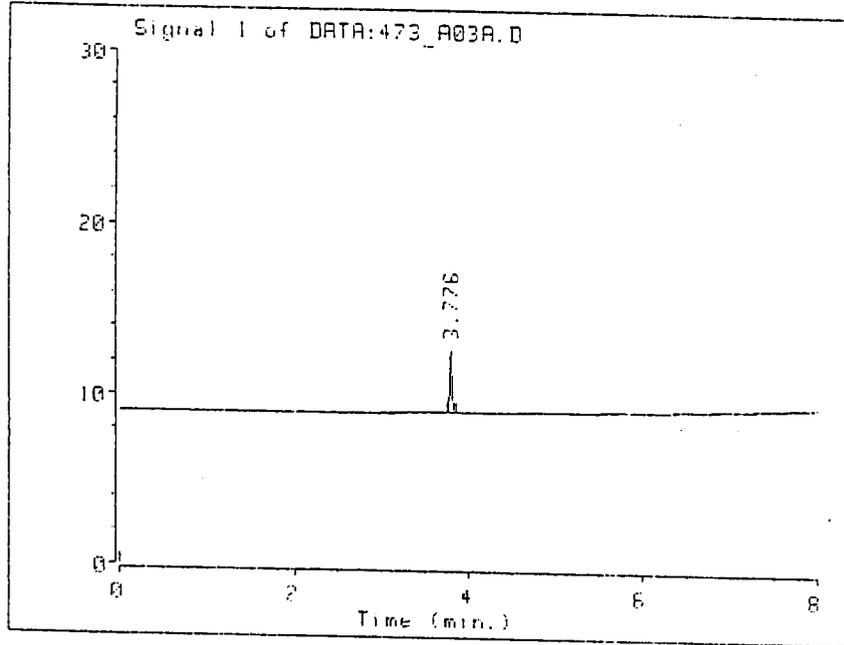

Signal 1 of DATA:473_A03A.D
DATA:473_A03A.D

PK #	Rt	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.776	BB	0.028	67.21	3.733	3.843	0.7680	5.67

(4) 53mg/L nominal; Day 0

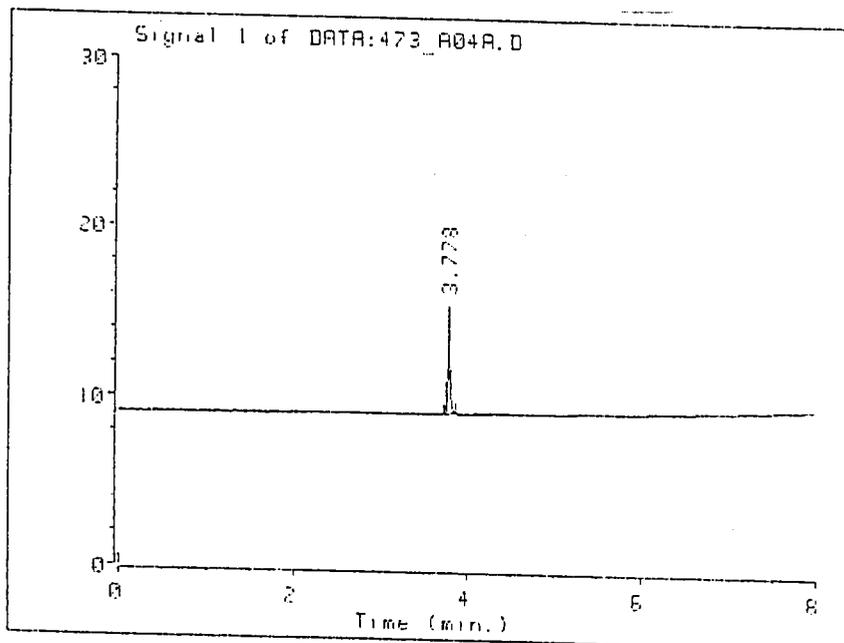


Signal 1 of DATA:473_A04A.D
DATA:473_A04A.D

PK #	Rt	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.778	BB	0.028	110.66	3.727	3.857	0.7358	6.41

Figure A-2-2 Continued

(5) 102mg/L nominal; Day 0

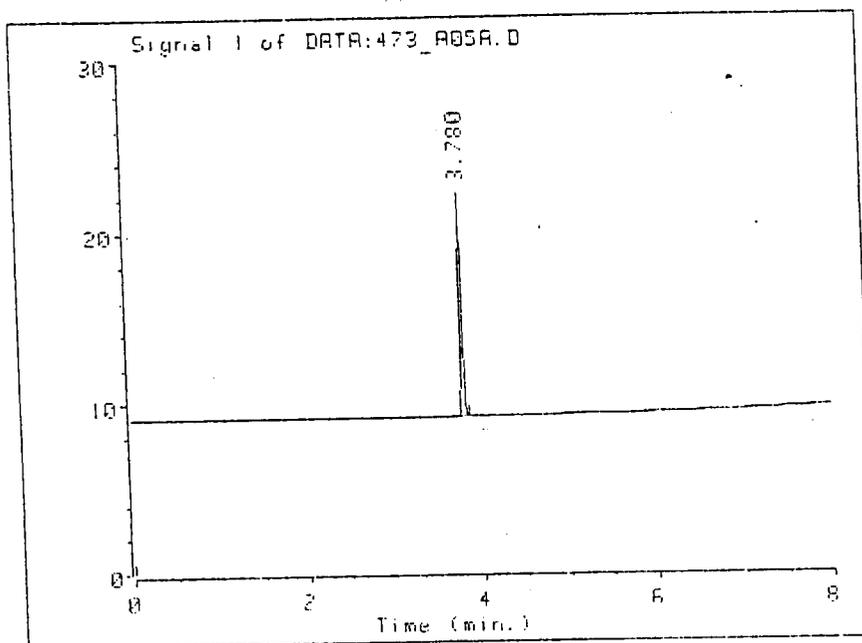


Signal 1 of DATA:473_A05A.D
DATA:473_A05A.D

PK#	RT	Time	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.780	00		0.028	235.31	3.737	3.860	0.7882	13.18

Figure A-2-2 Continued


(6) Standard 50mg/L; Day 21

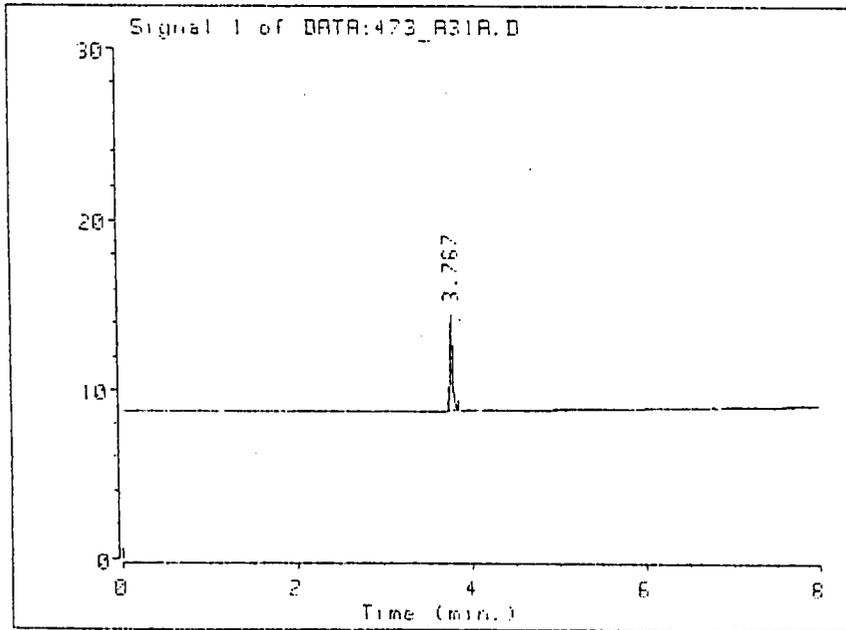

Signal 1 of DATA:473_A31A.D
DATA:473_A31A.D

PK#	RT	Time	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.767	BB		0.031	115.60	3.720	3.850	0.6809	5.72

(7) Control ; Day 21

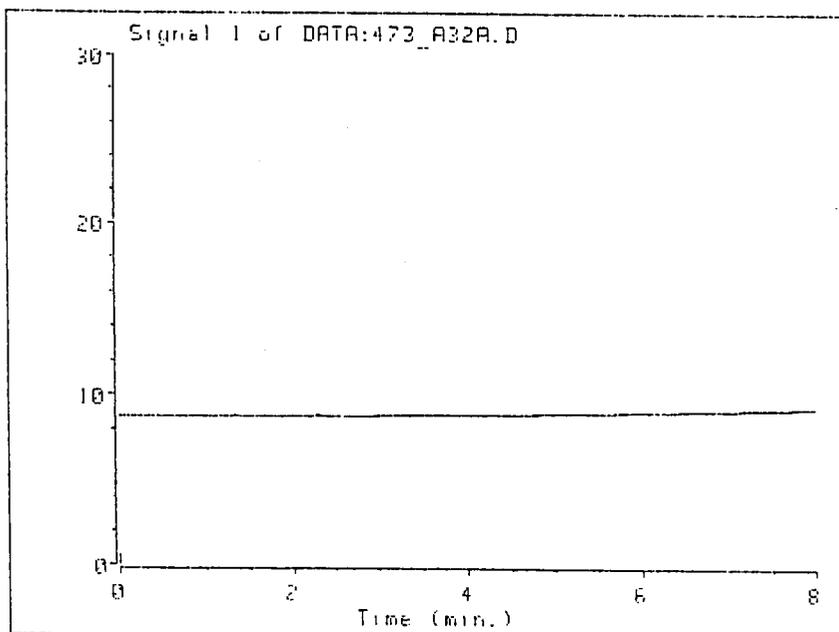


Signal 1 of DATA:473_A32A.D
DATA:473_A32A.D

No peaks detected

Figure A-2-2 Continued


(8) 29mg/L nominal ; Day 21

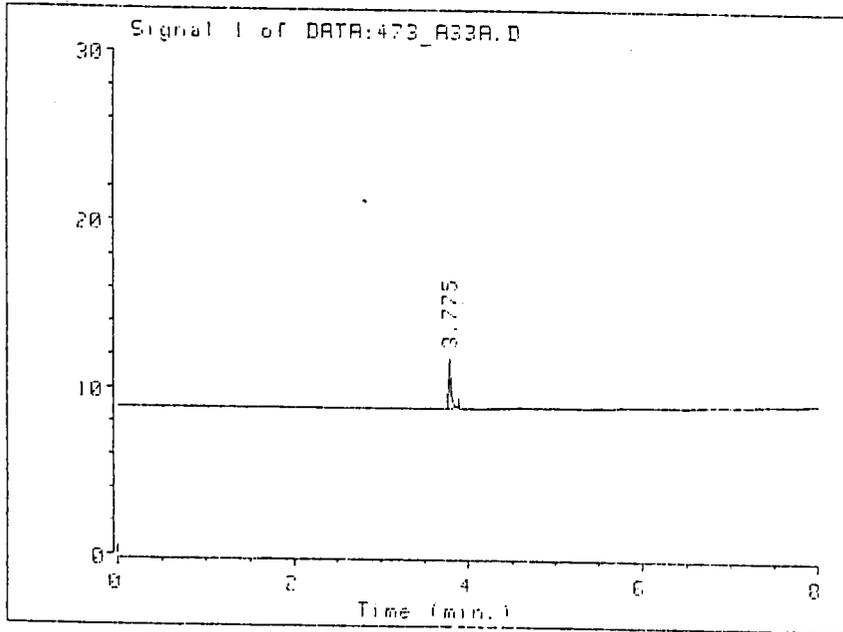

Signal 1 of DATA:473_A33A.D
DATA:473_A33A.D

PK#	RT	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.775	BB	0.032	63.35	3.733	3.803	0.6182	2.96

(9) 53mg/L nominal ; Day 21

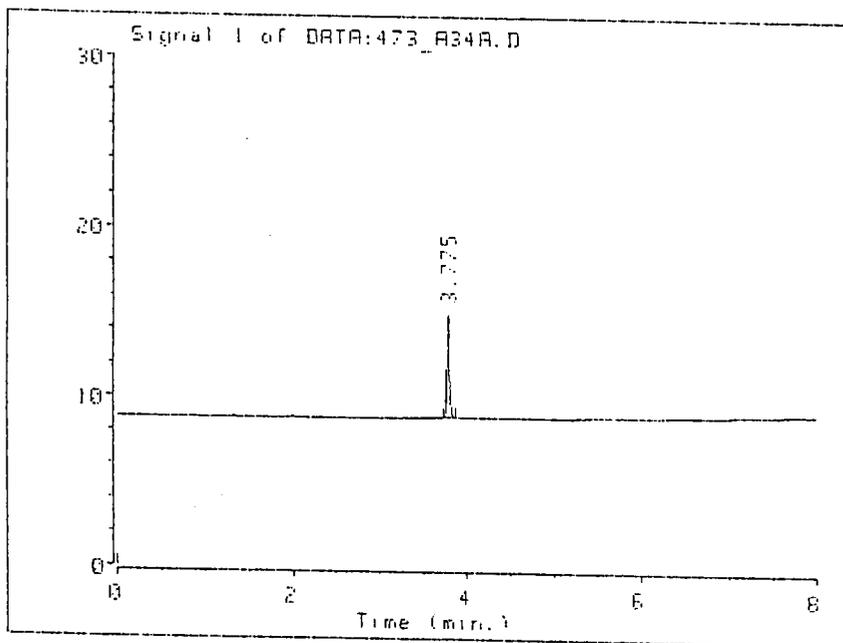


Signal 1 of DATA:473_A34A.D
DATA:473_A34A.D

PK#	RT	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.775	BB	0.030	117.97	3.730	3.853	0.7232	6.11

Figure A-2-2 Continued

(10) 102mg/L nominal; Day 21

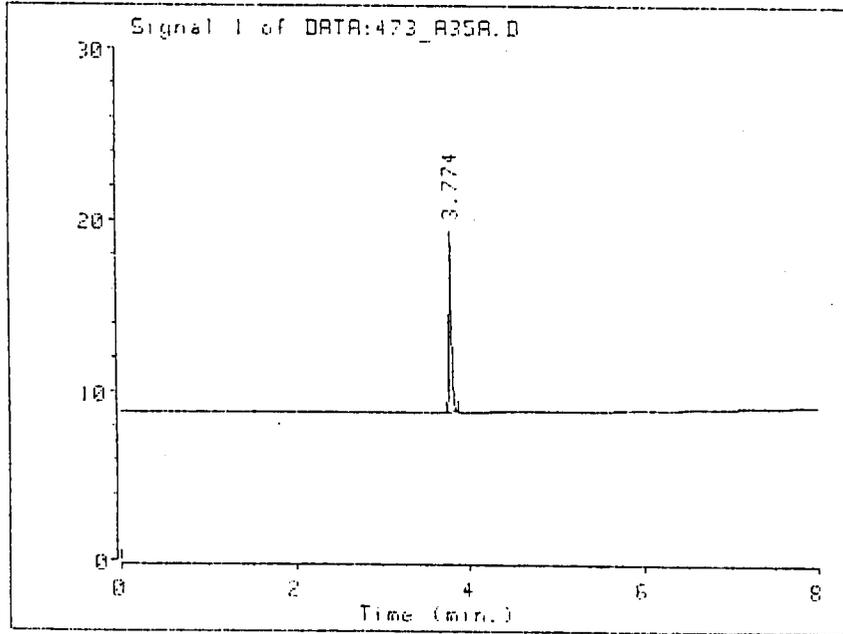

Signal 1 of DATA:473_A35A.D
DATA:473_A35A.D

PK #	RT	Time	Type	Width	Area	StartTime	EndTime	Symmetry	Height
1	3.774	00		0.050	200.43	3.723	3.853	0.7086	10.56